

GRETA

Warunki techniczne do podłączenia ekspresu Greta (bez młynka)

1. Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym pojedyncze **nt 130 230V 16A IP44** w odległości do 1 m od ekspresu. Pobór mocy ekspresu 1,5 kW.
2. Zachować wolną przestrzeń (patrz rysunki) z boków ekspresu min. 10 cm oraz 20 cm nad ekspresem.
3. Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu. Wymiary ekspresu: 40 cm (szerokość), 55 cm (głębokość), 51 cm (wysokość).


Dla wersji z podłączeniem do instalacji wodnej.

4. Przyłącze wody pod blatem zakończone **zaworem kulowym 3/8"** (gwint zewnętrzny) w odległości do 1m od ekspresu
5. Otwór w blacie o średnicy 6 cm w celu przeprowadzenia węży do ekspresu.
6. Wolna przestrzeń bezpośrednio pod ekspresem na zamontowanie filtra wody.

Dla wersji z odpływem ścieków.

7. Przyłącze do instalacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków z ekspresu (wyposażone w syfon) (średnica zewn. węża ściekowego ekspresu 20,5 mm, średnica wewn. 16 mm).

Niedopuszczalne jest podłączanie innych urządzeń elektrycznych do tej samej linii. Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w miejscu zainstalowania ekspresu.

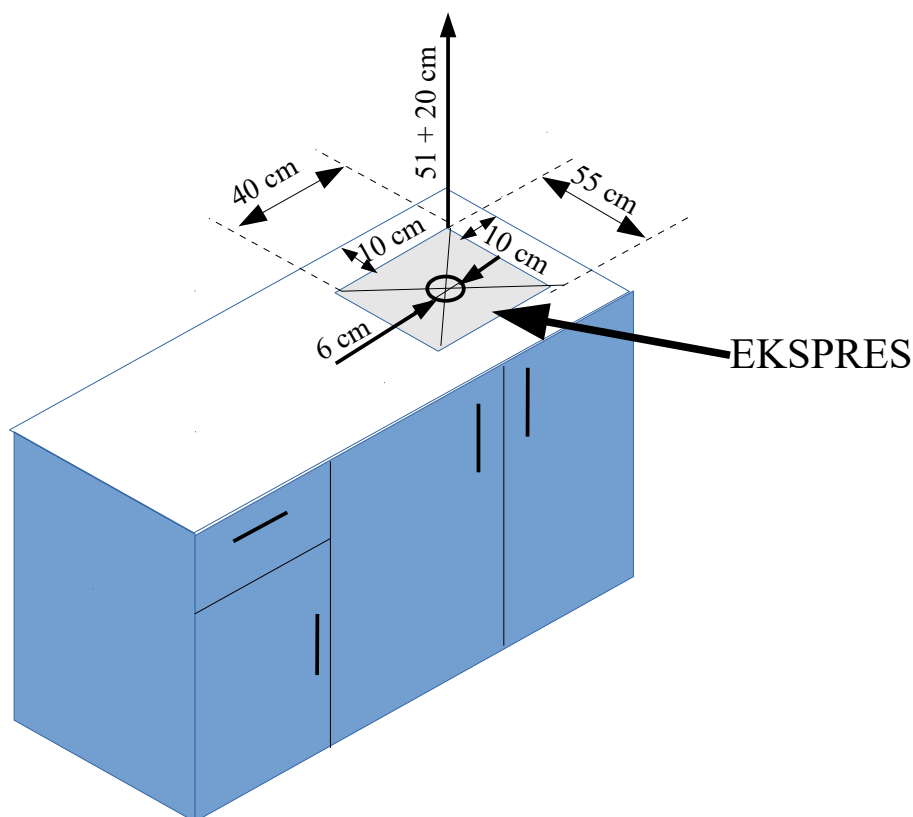

Przekazał

Otrzymał